

**MODULO KIT ENSAMBLAJE REMOTO.**

**Descripción:**

Permite separar la turbina y la computadora para indicación remota (máximo 91mts).  
Permite operar con temperatura de fluidos de hasta 120°C.  
Compatible con los medidores de la línea industrial (A2).

Códigos    Catálogo

0401640-8    113-265-1

**MODULO DE SALIDA CONDICIONADA.**

Genera una señal de pulsos amplificada capaz de ser transmitida hasta 1500 mts.  
Esta señal es de tipo colector abierto y requiere alimentación externa (9-35VDC).  
Incluye cable industrial (A2). Para su montaje debe retirarse indicador  
(No se complementa con este).

Códigos    Catálogo

0401685-8    113-435-1

**MODULO ACCESO DE PULSO.**

Permite obtener la señal de pulsos generada por el indicador (6V NPN) montaje es por la parte inferior del medidor, incluye un cable de 3mts. La señal puede ser transmitida hasta 1500mts.  
Compatible con medidores de tipo industrial (A2).

Códigos    Catálogo

0401689-0    125-060-1


**TARJETA DE ALIMENTACIÓN EXTERNA (Utilizar junto a 0101689)**

**Descripción:**

Permite alimentar el GPI con una fuente externa de 7 a 30VDC, sin necesidad de utilizar baterías.  
Se usa en conjunto con modulo de acceso de pulsos (0401689)

Códigos    Catálogo

0401639-0    125-070-1

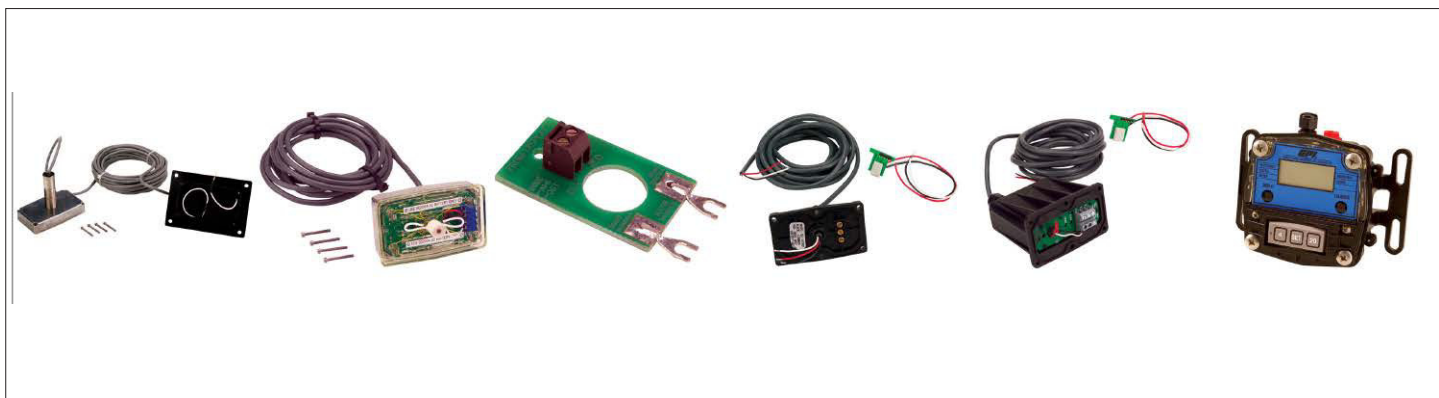

**MODULO SALIDA PROPORCIONAL 4-20mA.**

**Descripción:**

Provee una señal analógica 4-20mA. Compatible sólo con los medidores de la línea industrial (A2). Se montan en la parte inferior del medidor.

Posee ajustes de zero span.

Códigos	Catálogo
0401687-0	125-100-1

**REPUESTOS Y ACCESORIOS.**

**Descripción:**

Provee una señal analógica 4-20mA. Compatible sólo con los medidores de la línea industrial (A2). Se montan en la parte inferior del medidor.

Códigos	Catálogo	Descripción
0401663-7	113-520-1	Baterías para todos los modelos (2unid)
0401709-9	9363	Cable Belden, (30mts) Conexión kit remoto y medidor

**MODULO REMOTO SALIDA PROPORCIONAL.**

**Descripción:**

Provee una señal analógica 4-20mA. Compatible sólo con los medidores de la línea industrial (A2). Se montan en la parte inferior del medidor.

Códigos	Catálogo	Descripción
0401730	GA500	Sin display
0401731	GX500	Con display